

Veröffentlichungspflichten für KJ 2023 entsprechend § 23c Abs. 3 EnWG


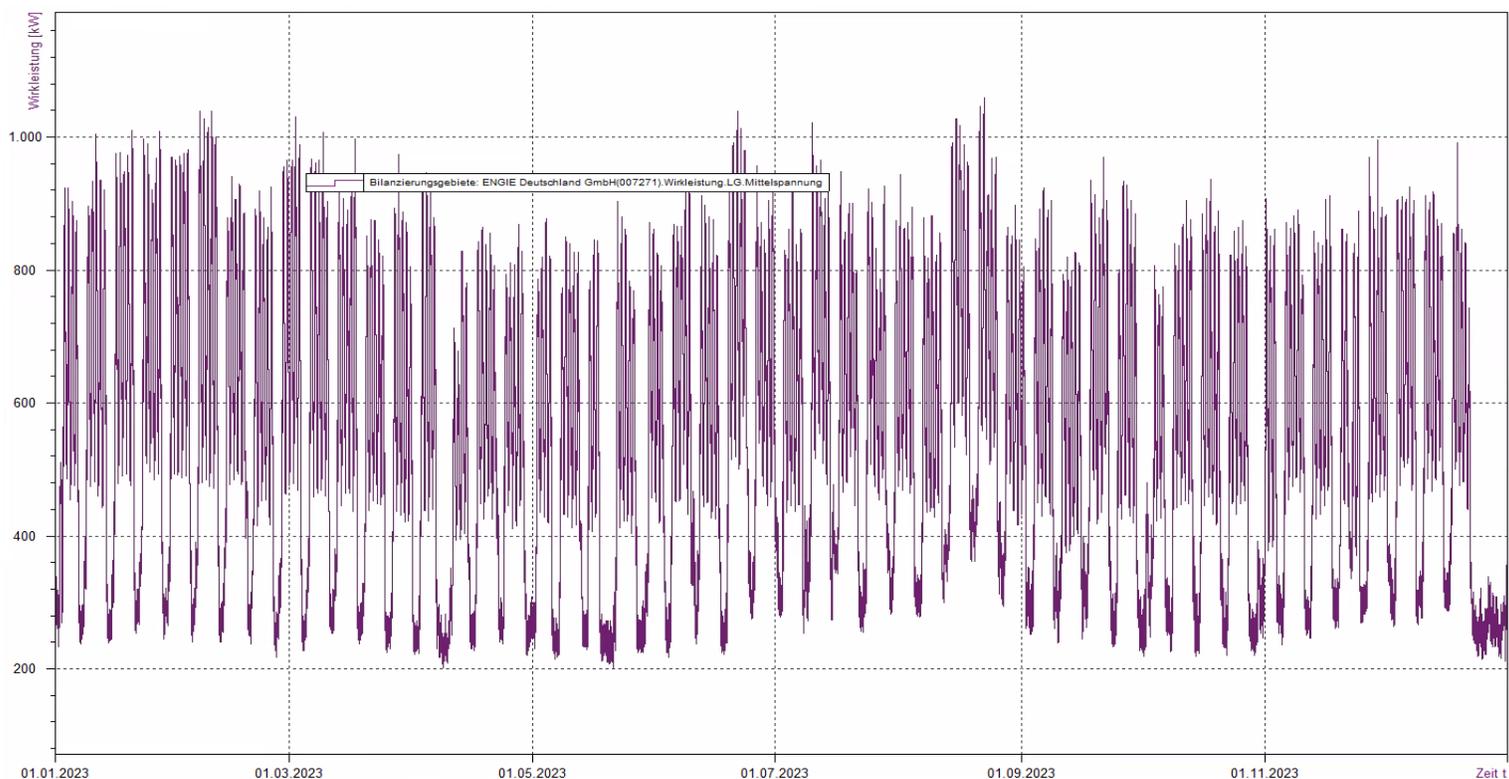


Bild 1: Lastverlauf MS als viertelstündliche Leistungsmessung

Pmax: 1.059,0 kW

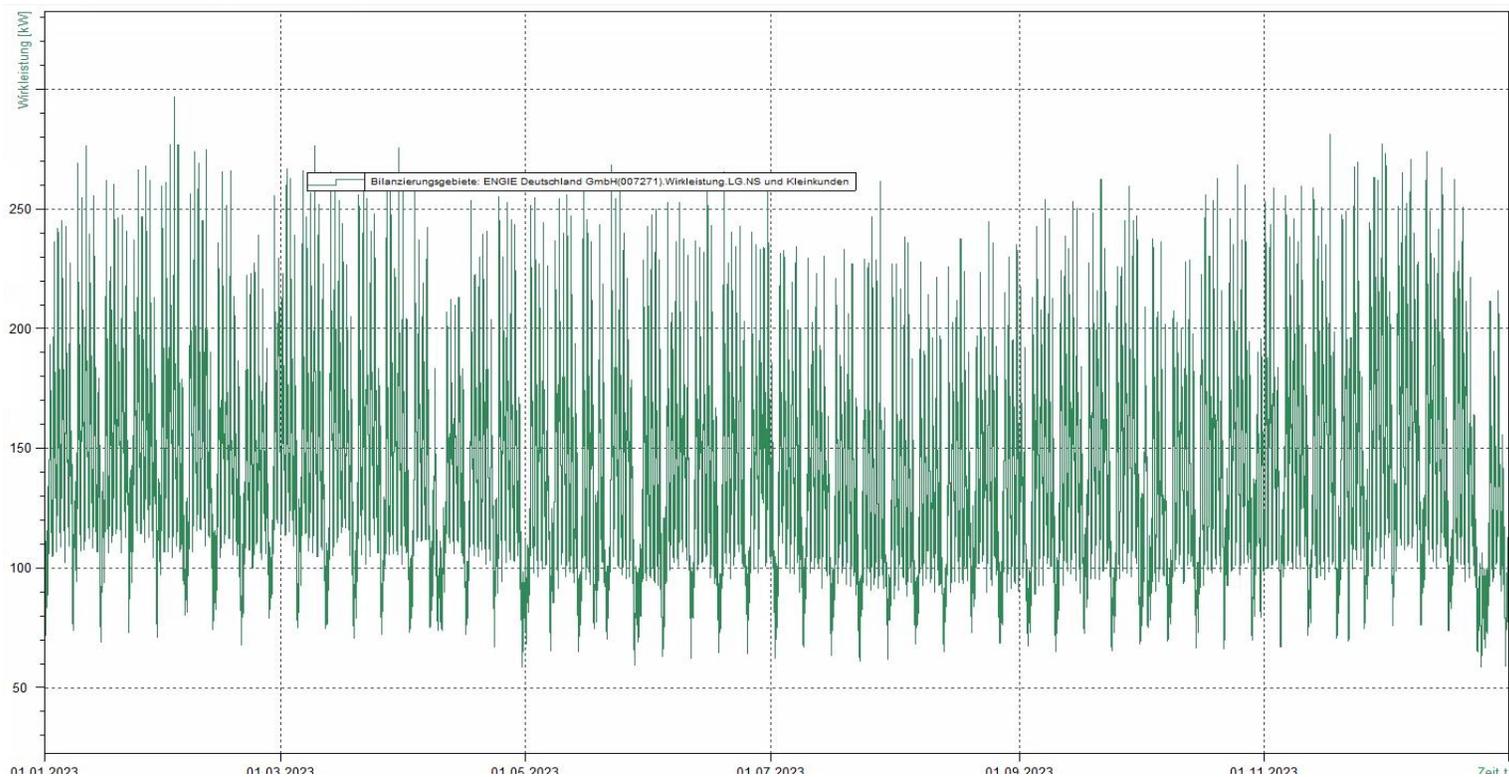

01.01.2023 01.05.2023 01.09.2023 01.01.2023 01.05.2023 01.09.2023 01.11.2023 ZEIT t

Bild 2: Lastverlauf NS als viertelstündliche Leistungsmessung

Pmax: 296,8 kW

Netzverluste

W 273.811 kWh

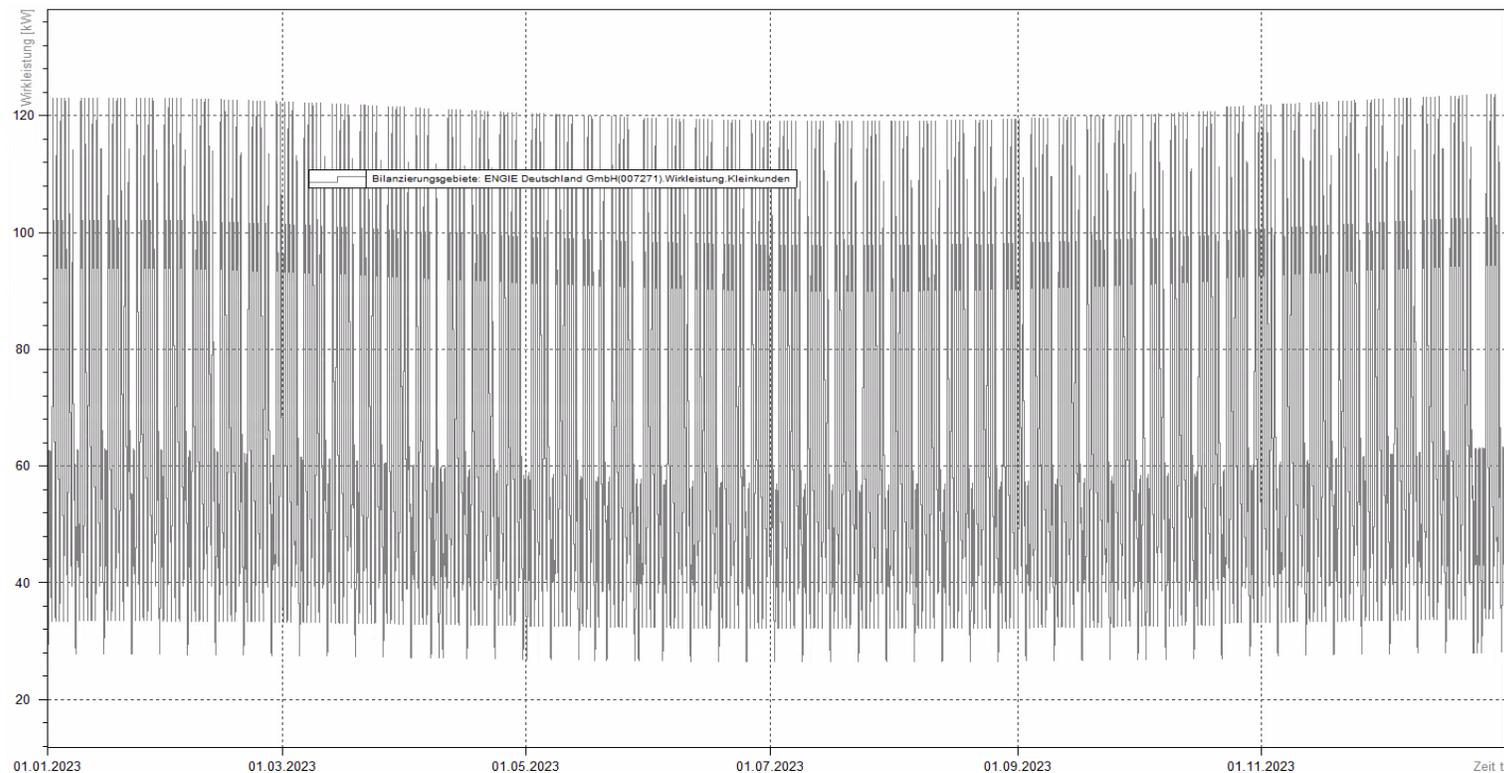


Bild3: Lastverlauf der nicht leistungsgemessenen Kunden

Pmax: 123,6 kW

Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden

Pmax: 123,6 kW

Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene

Pmax: 1.140,0 kW

Bezug aus der vorgelagerten Netzebene

W 2.294.376 kWh

Summe aller Einspeisungen

NS

W 43.545 kWh

Summe aller Einspeisungen

MS

W 4.533.355 kWh

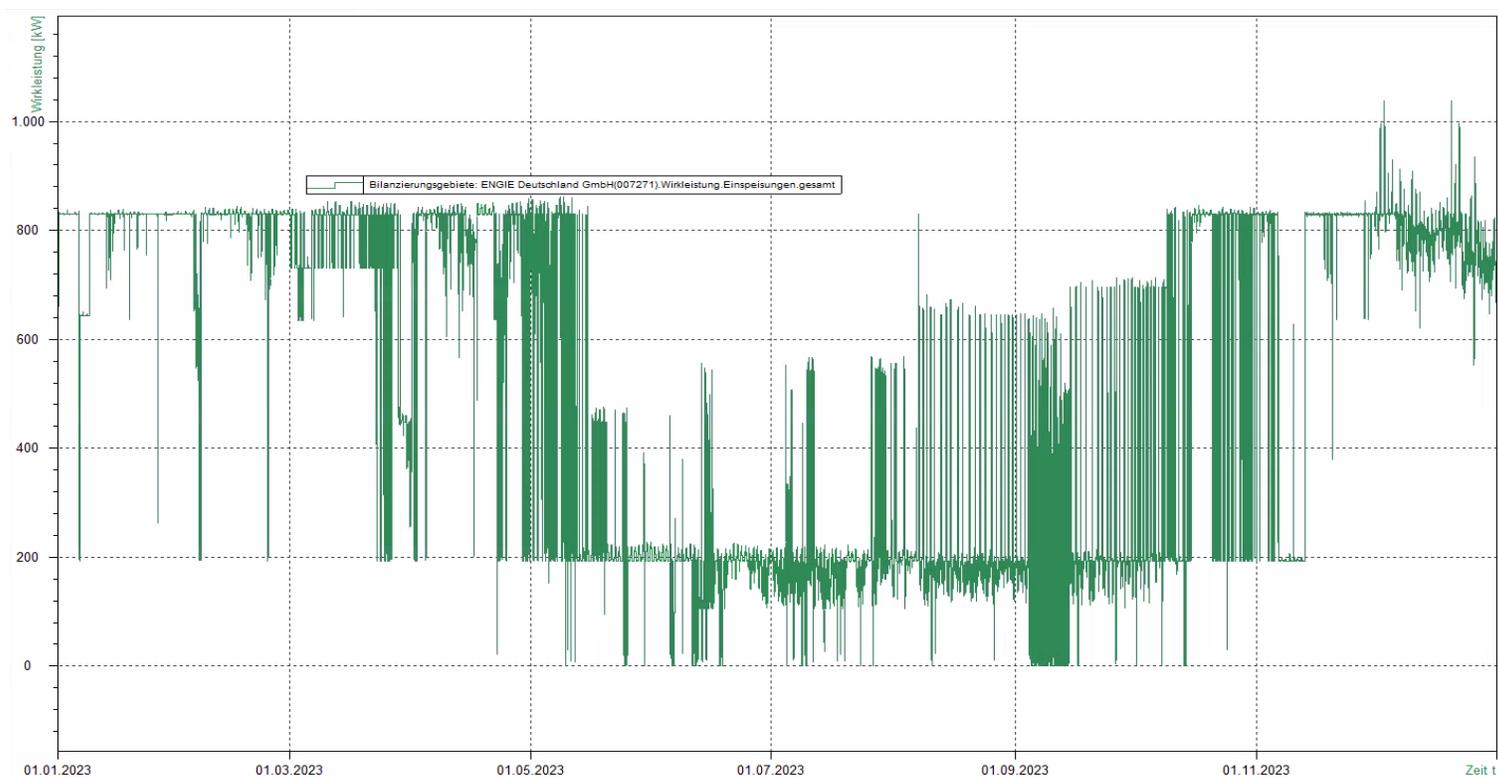


Bild 4: Summe aller Einspeisungen MS

Verlustenergiemengen

MS

68.362 kWh

NS

205.449 kWh

Preis der Verlustenergie

14,373 ct/kWh