

## Veröffentlichungspflichten für KJ 2024 entsprechend § 23c Abs. 3 EnWG

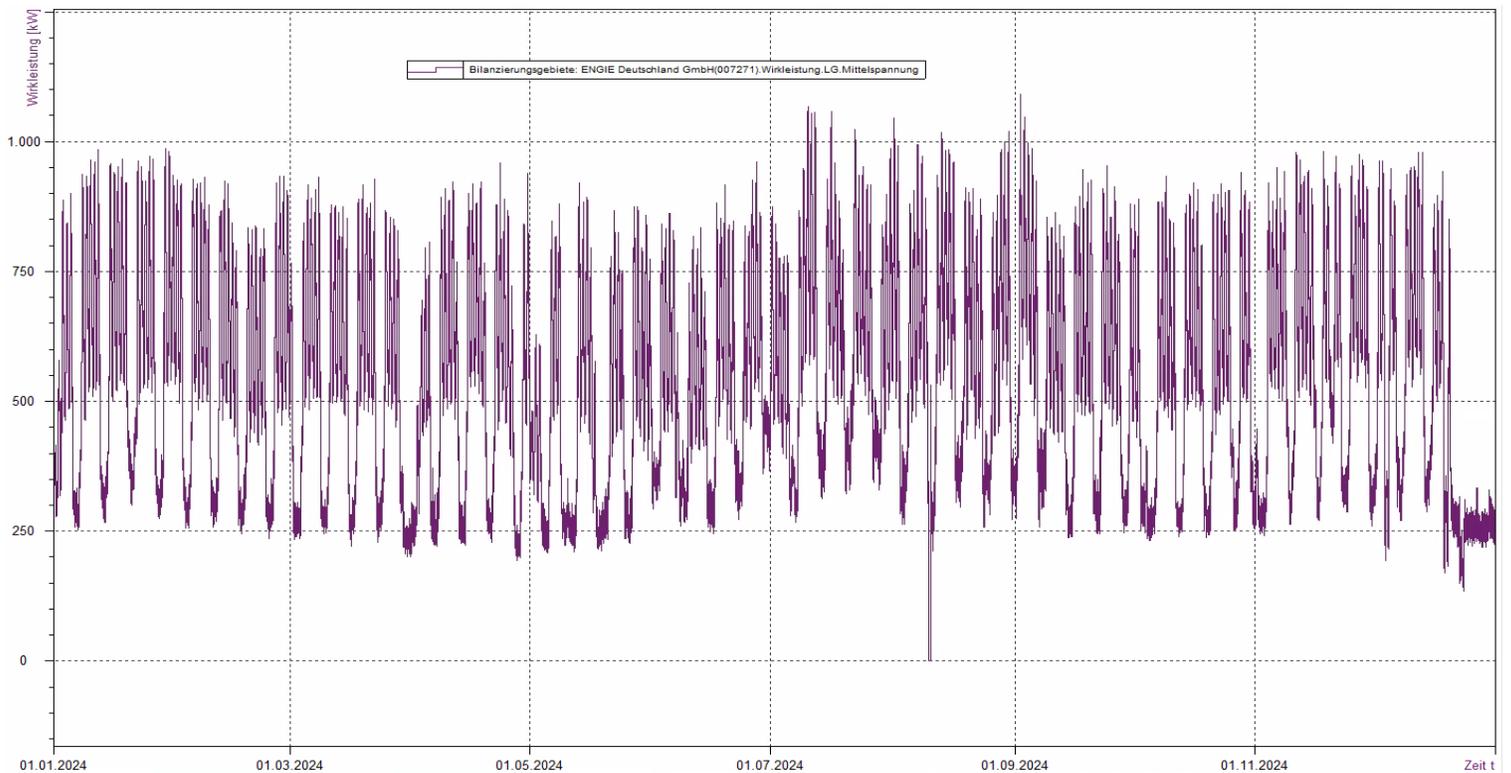


Bild 1: Lastverlauf MS als viertelstündliche Leistungsmessung

Pmax: 1.091,0 kW

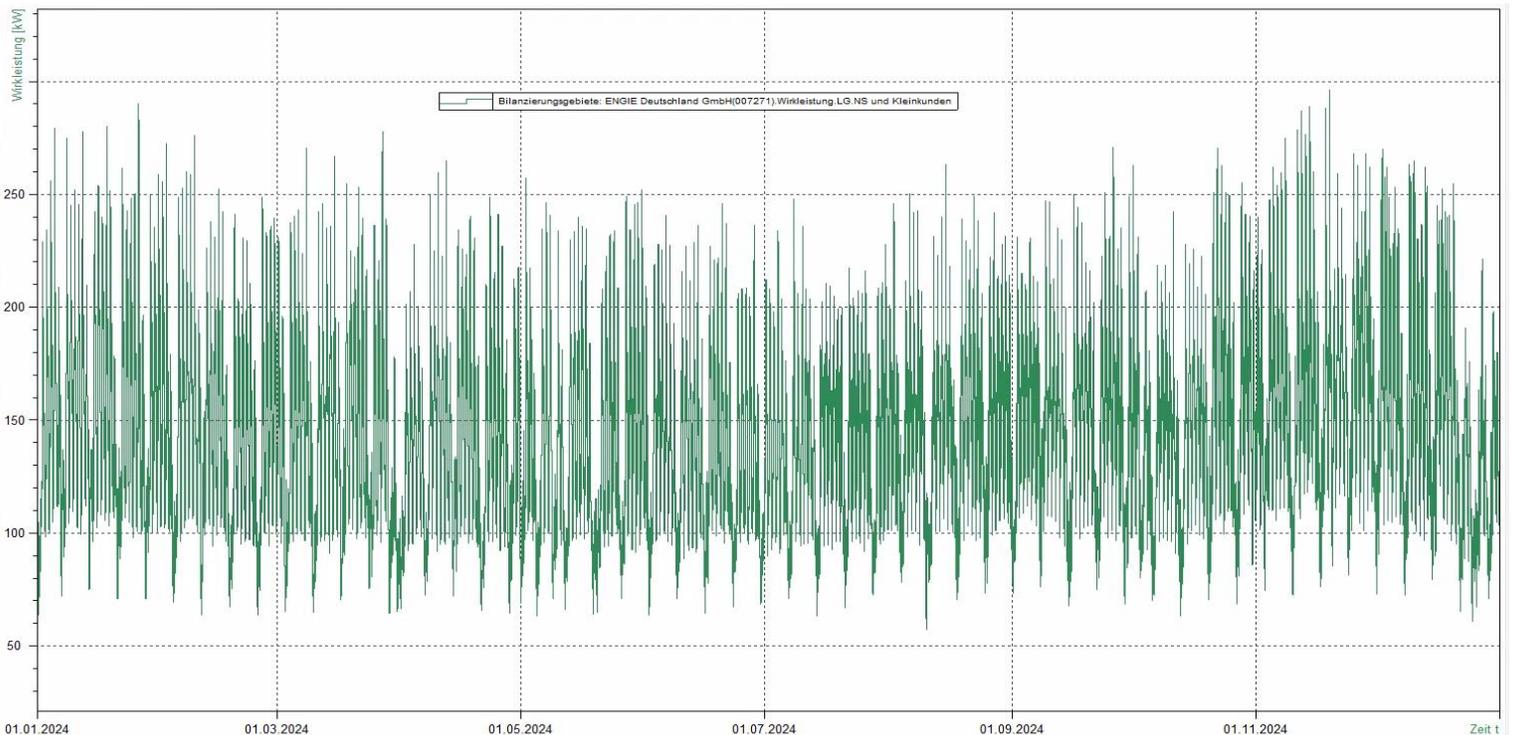


Bild 2: Lastverlauf NS als viertelstündliche Leistungsmessung

Pmax: 296,1 kW

Netzverluste

W

136.466 kWh

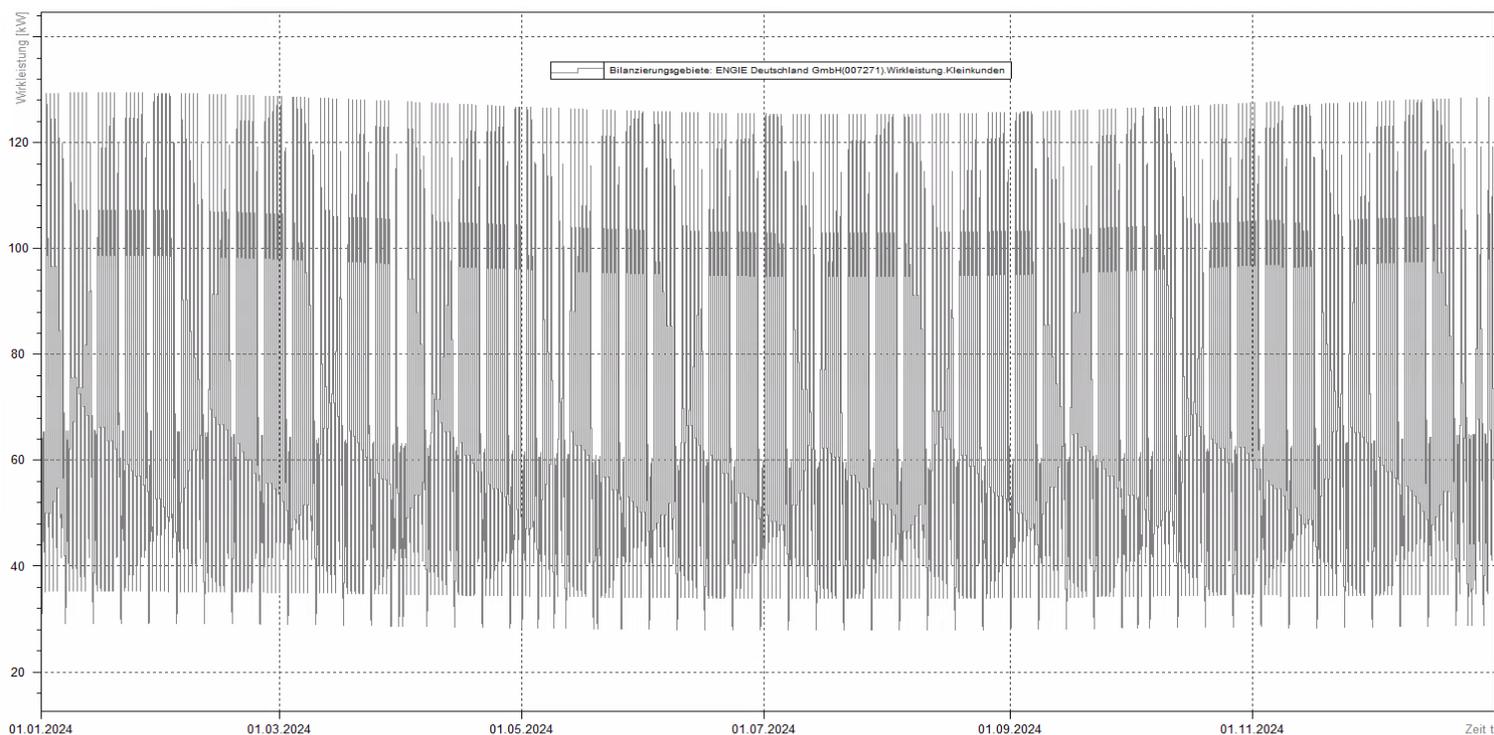


Bild3: Lastverlauf der nicht leistungsgemessenen Kunden

Pmax: 129,4 kW

Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden

Pmax: 129,4 kW

Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene

Pmax: 1.250,0 kW

Bezug aus der vorgelagerten Netzebene

W 2.788.340 kWh

Summe aller Einspeisungen

NS

W 32.428 kWh

Summe aller Einspeisungen

MS

W 4.012.992 kWh

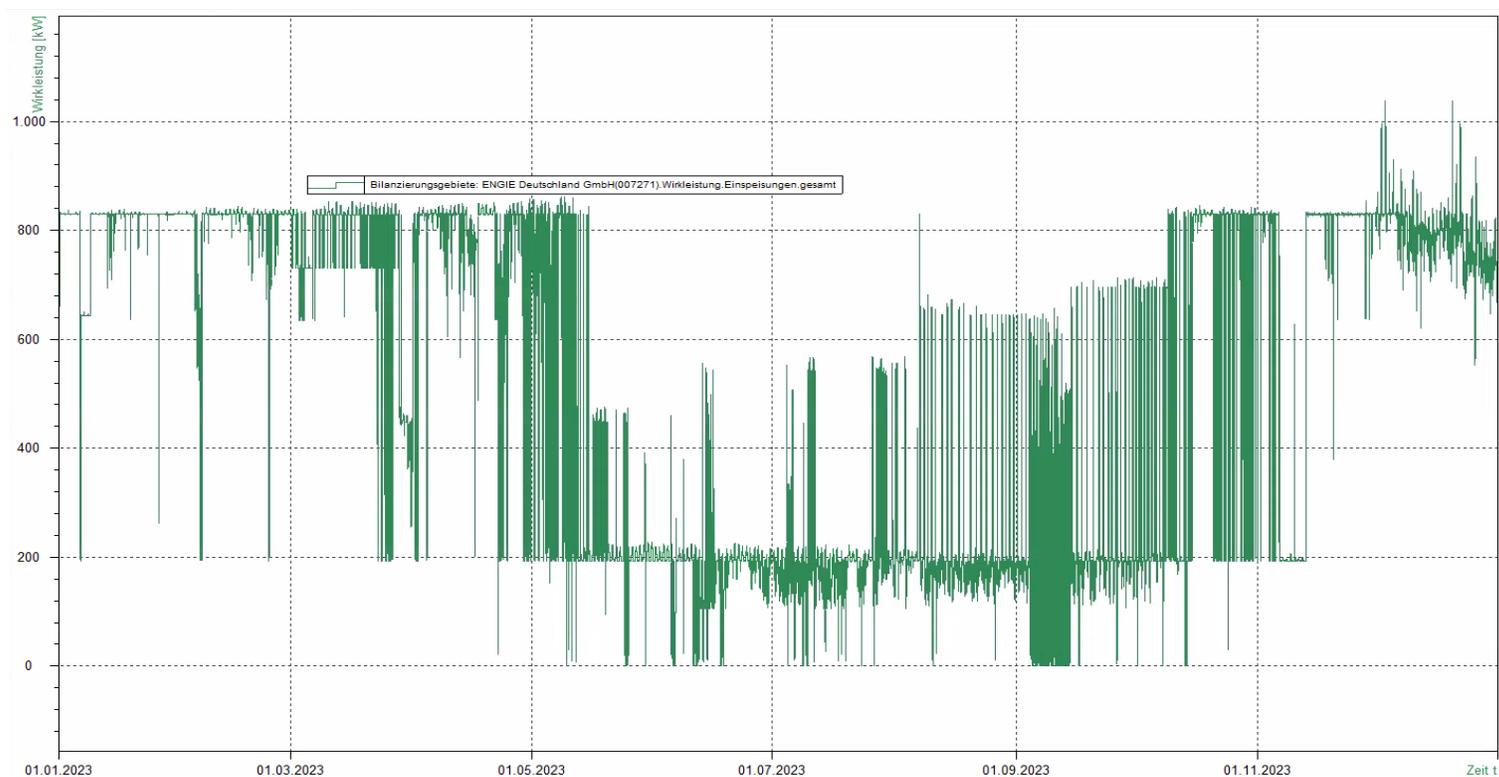


Bild 4: Summe aller Einspeisungen MS

Verlustenergiemengen

MS

68.362 kWh

NS

205.449 kWh

Preis der Verlustenergie

14,373 ct/kWh